FIG. 1

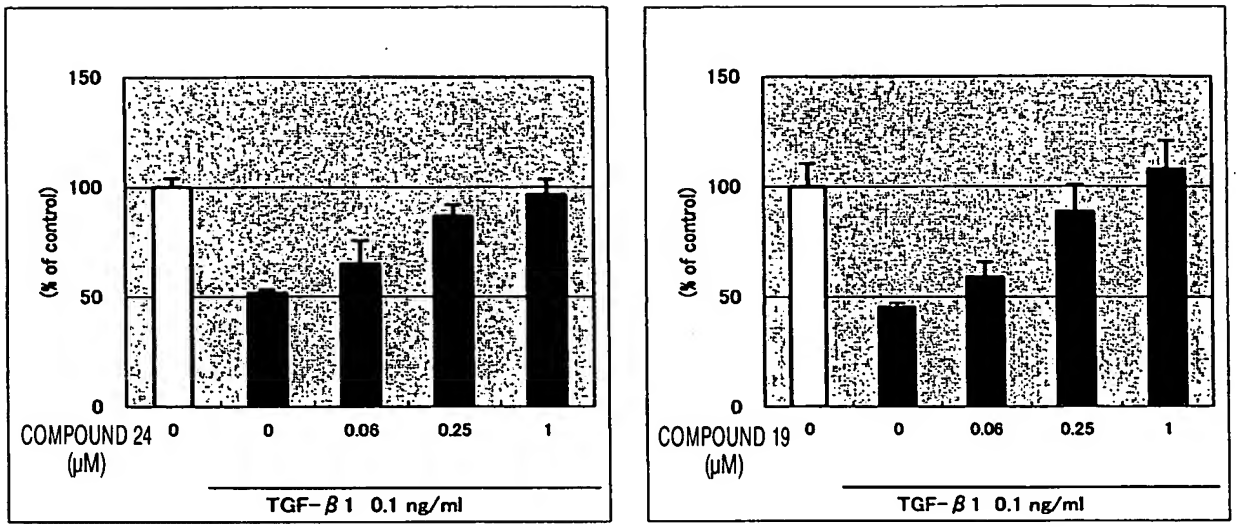
150
100
50
0
(% of control)
COMPOUND 24 (μM)
0
0
0.06
0.25
1
TGF-β1 0.1 ng/ml
150
100
50
0
(% of control)
COMPOUND 19 (μM)
0
0
0.06
0.25
1
TGF-β1 0.1 ng/ml